

Zipline Eco




GB - Suitable for indoor use only
 FR - Pour installation intérieure seulement
 DE - Nur in Innenräumen verwenden
 IT - Adatto solo per uso interno
 SE - Endast för användning inomhus
 ES - Indicado exclusivamente para uso interior
 NL - Uitsluitend voor gebruik binnenshuis
 NO - Egnnet for innendørs montasje
 PL - Tylko do użytku wewnątrz budynku

IP20

LUMINAIRE MODULE RANGE	
LENGTH	KG
1500	≈ 2.4

i SmartScan + 0.2kg
 and AutoTest + 0.3kg

TRUNKING RANGE		
TRUNKING	LENGTH	KG
ZP 20296	1500	≈ 2.6
ZP 20295	3000	≈ 5.0
ZP 20294	4500	≈ 7.2

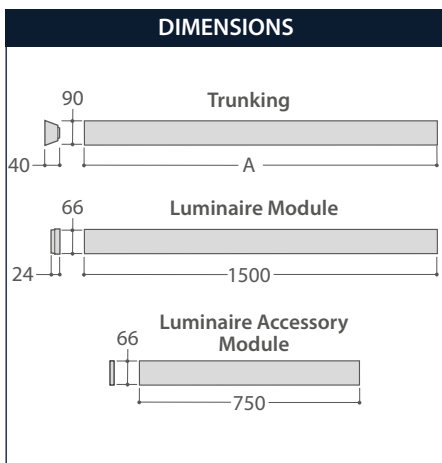

GB - Do not stare at operating lamp. May be harmful to the eyes.
 FR - Ne pas fixer la lampe en fonctionnement.
 DE - Vermeiden Sie den direkten Blick auf die Leuchte während diese in Betrieb ist.
 IT - Si prega di non guardare dentro la lampada accesa.
 SE - Titta inte direkt in i lampan, detta kan skada ögonen.
 ES - No mirar a la lampara durante su funcionamiento. Puede causar daños en los ojos.
 NL - Kijk niet in werkende lichtbron. Kan schadelijk zijn voor de ogen.
 NO - Stir ikke på lyskildene da dette kan skade øynene.
 PL - Proszę nie wpatrywać się we włączoną żarówkę. To może być niebezpieczne dla wzroku.

Mild Soap
 Savon Doux - Milde Seife
 Sapone Delicato - Mild Tvål
 Jabón Suave - Milde Zeep
 Mild Såpe - Delikatne Mydło

ADDITIONAL OPTIONS AND COMPONENTS

Module Options (all 750mm)

Presence Detector module (standard mounting) ZP 16432	Single Spotlight module ZP 16559	TwinSpotlight module ZP 16560

Finishing Components

Snap-in Infill Lid ZP 16413	End Kit ZP 20298	Wire Suspension Kit IK 20299
1500	250 / 378	3m lengths

DANGER: HIGH VOLTAGE | HOCHSPANNUNG | LEBENSGEFAHR | DANGER | HAUTE TENSION | PERICOLO | ALTO VOLTAGGIO | VARNING: HÖGSPÄNNING | PELIGRO: ALTO VOLTAJE | GEVAARLIJK: HOGE SPANNING | FARE: HØY SPENNING | UWAGA: WYSOKIE NAPIĘCIE

ARRANGEMENT OPTIONS

Suspended Continuous Row




MOUNTING Spacing

Trunking Length	Suspension Kit Quantity	Spacing
4.5m	3	1.750m
6.0m	3	2.500m
7.5m	4	2.167m
9.0m	5	2.000m
10.5m	5	2.375m
12.0m	6	2.200m
13.5m	6	2.500m


Trunking Length	Suspension Kit Quantity	Spacing
15.0m	7	2.334m
16.5m	8	2.215m
18.0m	8	2.429m
19.5m	9	2.313m
21.0m	9	2.500m
22.5m	10	2.389m
24.0m	11	2.300m

Trunking Length	Suspension Kit Quantity	Spacing
25.5m	11	2.450m
27.0m	12	2.364m
28.5m	12	2.500m
30.0m	13	2.417m
31.5m	14	2.347m
33.0m	14	2.462m
34.5m	15	2.393m



SUSPENDED

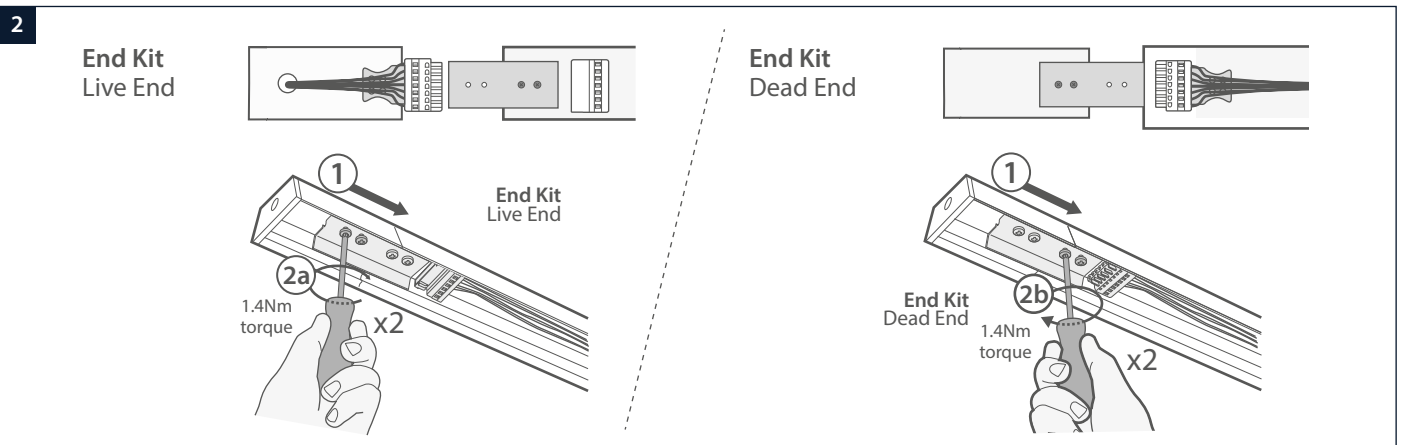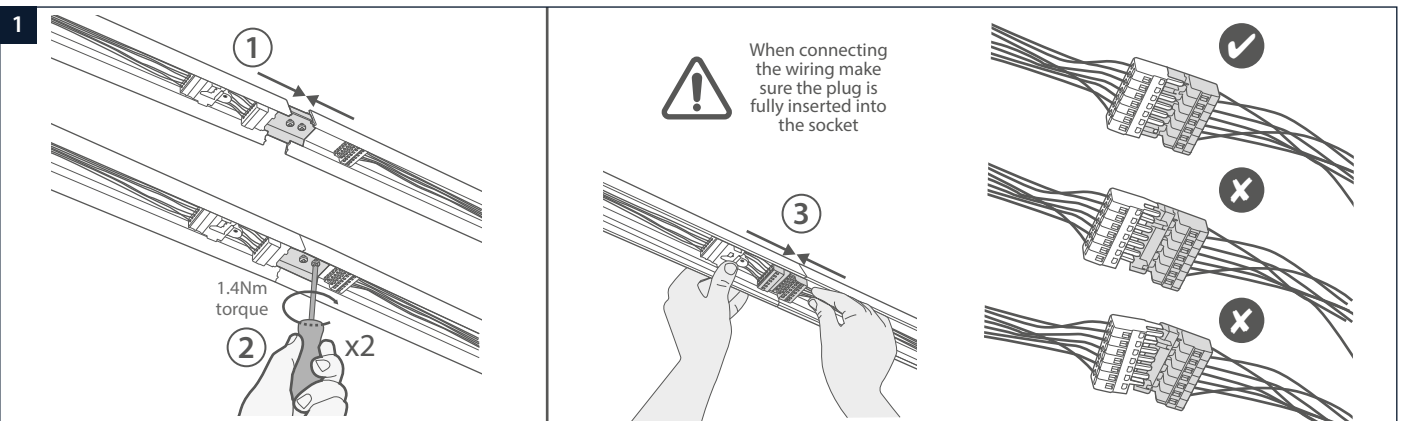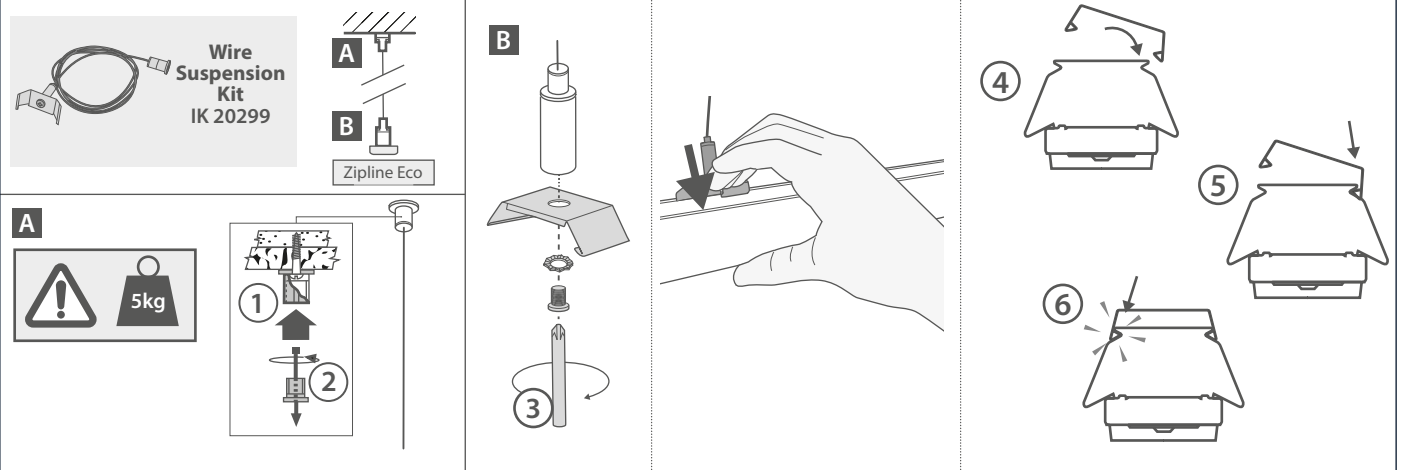

3. ATTACH MODULES

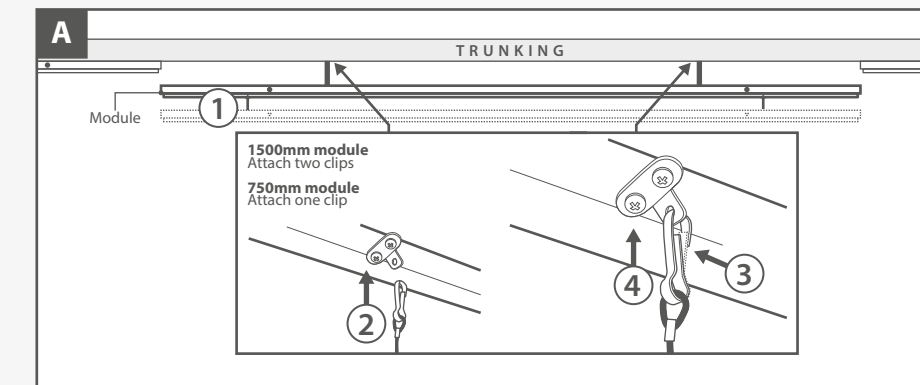

3. ATTACH MODULES (Continued)

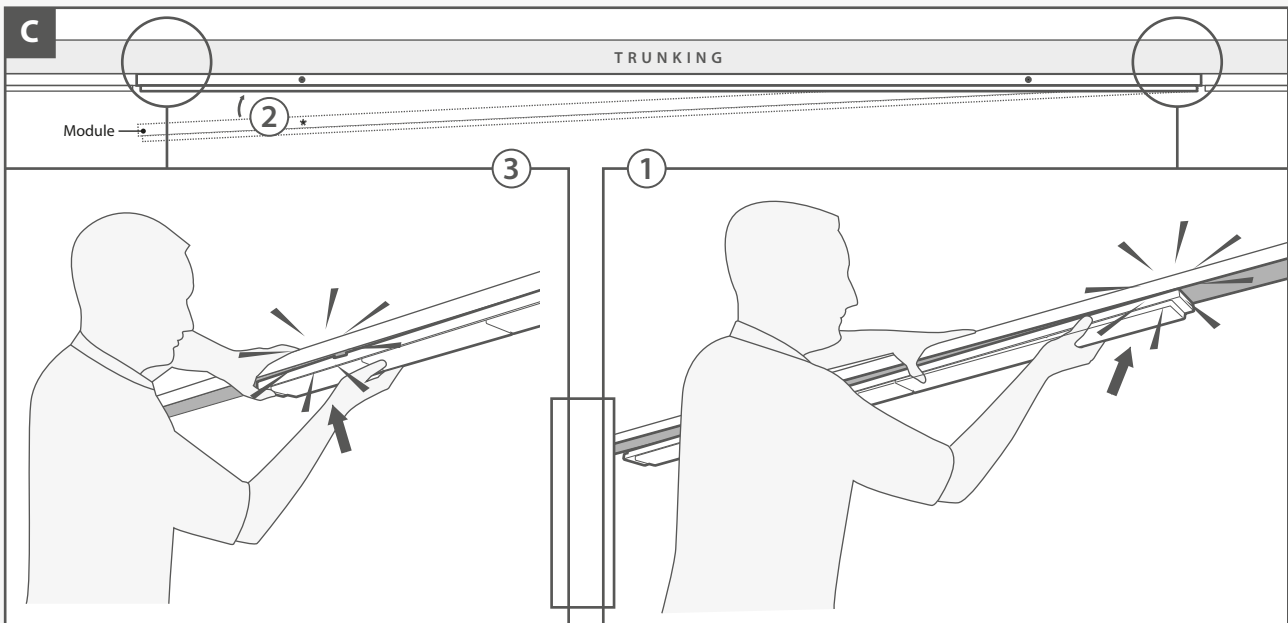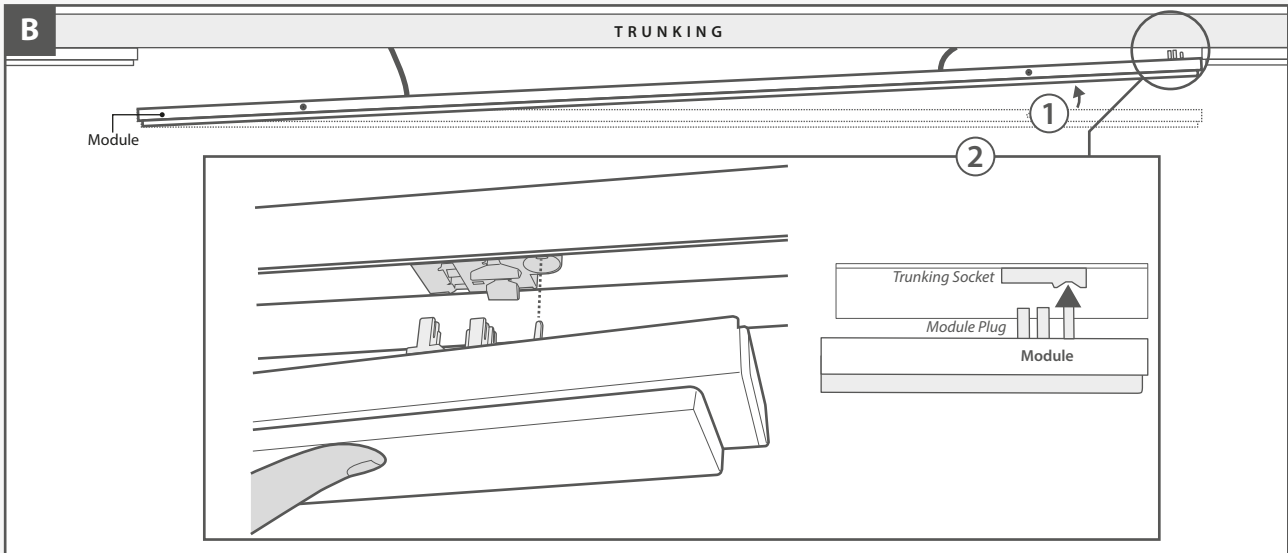

SmartScan Luminaire Spacings




SmartScan Luminaire Module SmartScan Luminaire Module

750mm
min.



SmartScan Luminaire Module SmartScan Luminaire Module

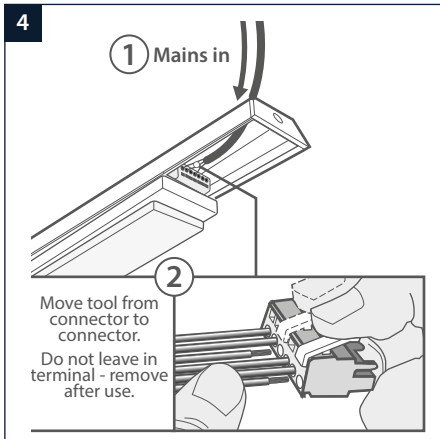

5

⚠

For wiring details see


WIRING INFORMATION

(PAGE 5)

WIRING DIAGRAM

(PAGE 6/7)

⚠

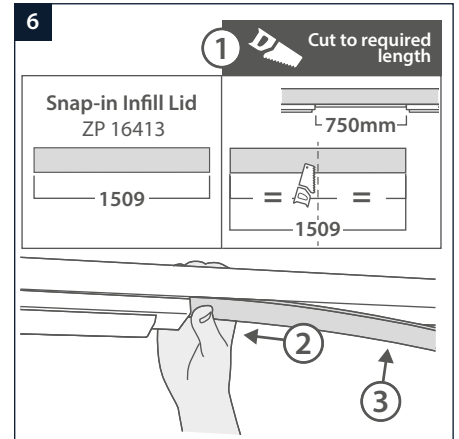

ADDITIONAL INSTRUCTIONS:




REMOVE MODULES








THE POWER **MUST** BE SWITCHED OFF BEFORE REMOVING A MODULE



TRUNKING

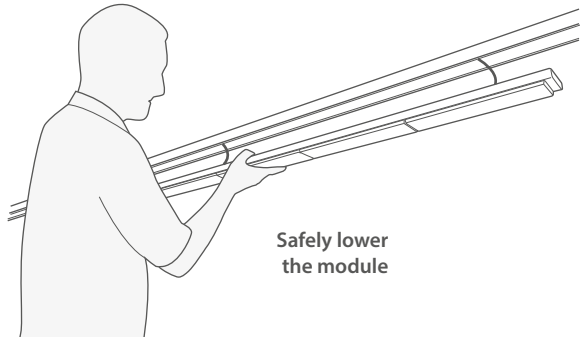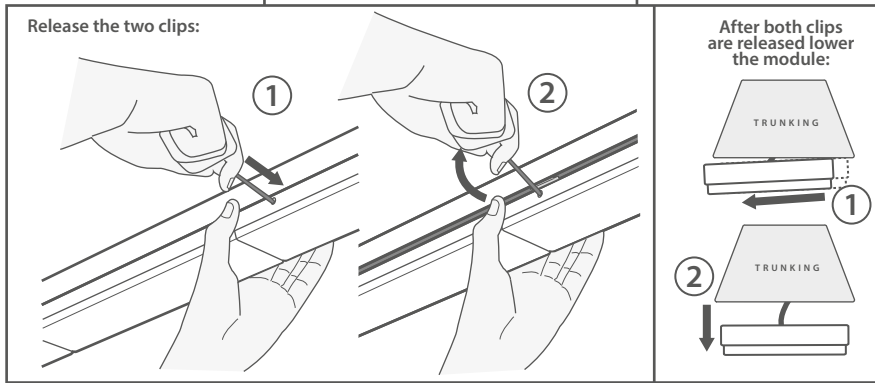

CUT TRUNKING TO LENGTH (if required)

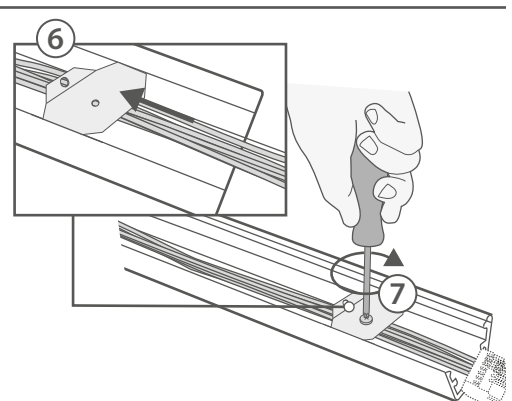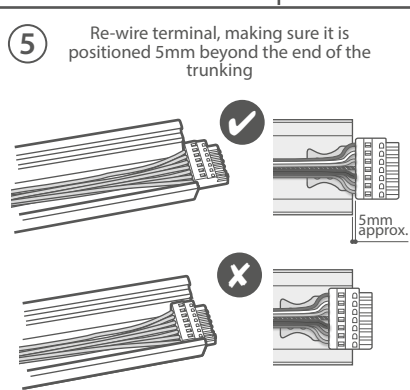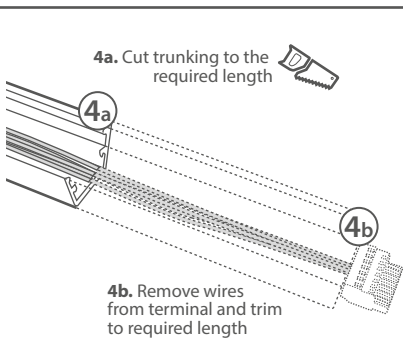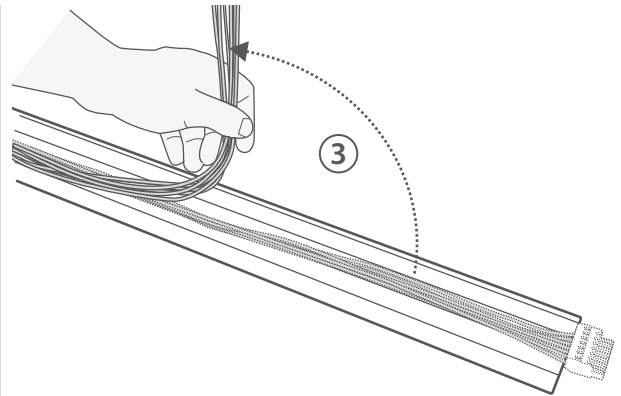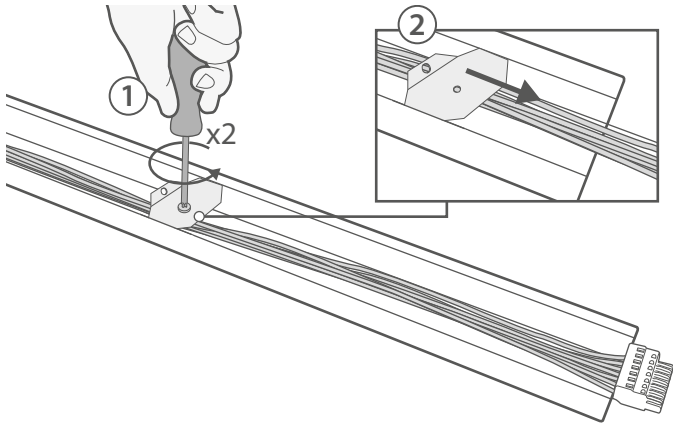

IMPORTANT INFORMATION

LEDs in this luminaire operate at high voltage and should not be touched.

- Maximum weight per suspension = **5kg**. Ensure ceiling surface can accommodate this weight
- Maximum continuous system current = **8A**
- The 7 cables used within the Zipline trunking are 1.5mm² CSA H07V2 Tri-rated PVC insulated 400V, 85°C rated. Voltage drop = 29mV/A/m maximum current rating for the system and connectors is 8A. All components within the system will operate at a voltage range of 220V-240V +/- 10%. Each module section has an internally mounted, replaceable 3A fuse except for a PIR module which has a 10A fuse.

Maximum luminaire modules per MCB/fuse:


MCB RATING	MCB TYPE	MAXIMUM MODULES
10A	B	12
10A	C	15
16A	B	20
16A	C	27

Current rating per module at 230V:

Module	Current (A) (Power factor >0.9)
22W	0.17
33W	0.18
41W	0.22
53W	0.28
64W	0.34
Spotlight 24W	0.13
Spotlight 2 x 24W	0.26
PIR Module	0.03

- Earth leakage per module <1mA
- Maximum distance depends upon local electrical supply regulations to include limiting factors such as maximum earth fault loop impedance, voltage drop, fuse/MCB size, use of RCDs etc. The installation should be designed by a suitably qualified engineer.

WIRING INFORMATION



Function	Core
DALI	Red
DALI	White
Switched live: Spot/Track Modules	Grey
Earth	Green & Yellow
Perm/Em/SmartScan	Black
Neutral	Blue
Switched live: Luminaire Modules	Brown

Warning - low voltage connector only (<24V DC)



*D2 = D2	DALI
*D1 = D1	DALI
3 = Switched live: Spot/Track Modules	Switched live supply feeds spot/track modules if fitted
⊕ = Earth	Earth connection
2 = Perm/Em/SmartScan	Permanent live connection feeds all emergency modules, PIR modules and SmartScan luminaires.
N = Neutral	Neutral
1 = Switched live: Luminaire Modules	Switched live supply feeds standard and DALI luminaires. Becomes live when PIR modules switch on. Not used with 'SS' suffix.

Notes: *Connections D1 and D2 can be connected between rows to create DALI zoned groups.



DANGER: | HOCHSPANNUNG | DANGER | PERICOLO | VARNING: | PELIGRO: | GEVAARLIJK: | FARE: HØY | UWAGA:
HIGH VOLTAGE | LEBENSGEFAHR | HAUTE TENSION | ALTO VOLTAGGIO | HÖGSPÄNNING | ALTO VOLTAJE | HOGGE SPANNING | SPENNING | WYSOKIE NAPIĘCIE


PIR SETTINGS

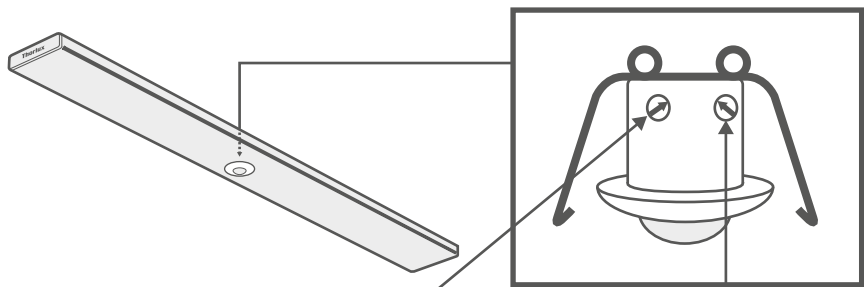

Light Sensor Setting
The switch-on value can be set between 10 and 2000 Lux (approx. setting only)
DEFAULT : 2000LUX



Time To Off Delay
The time can be set between 30 seconds and 30 minutes.
Symbol \square : Not used
Symbol **TEST**: Test Mode (Every movement switches the light on for a period of 1 second, regardless of the brightness level)
DEFAULT : 10 minutes

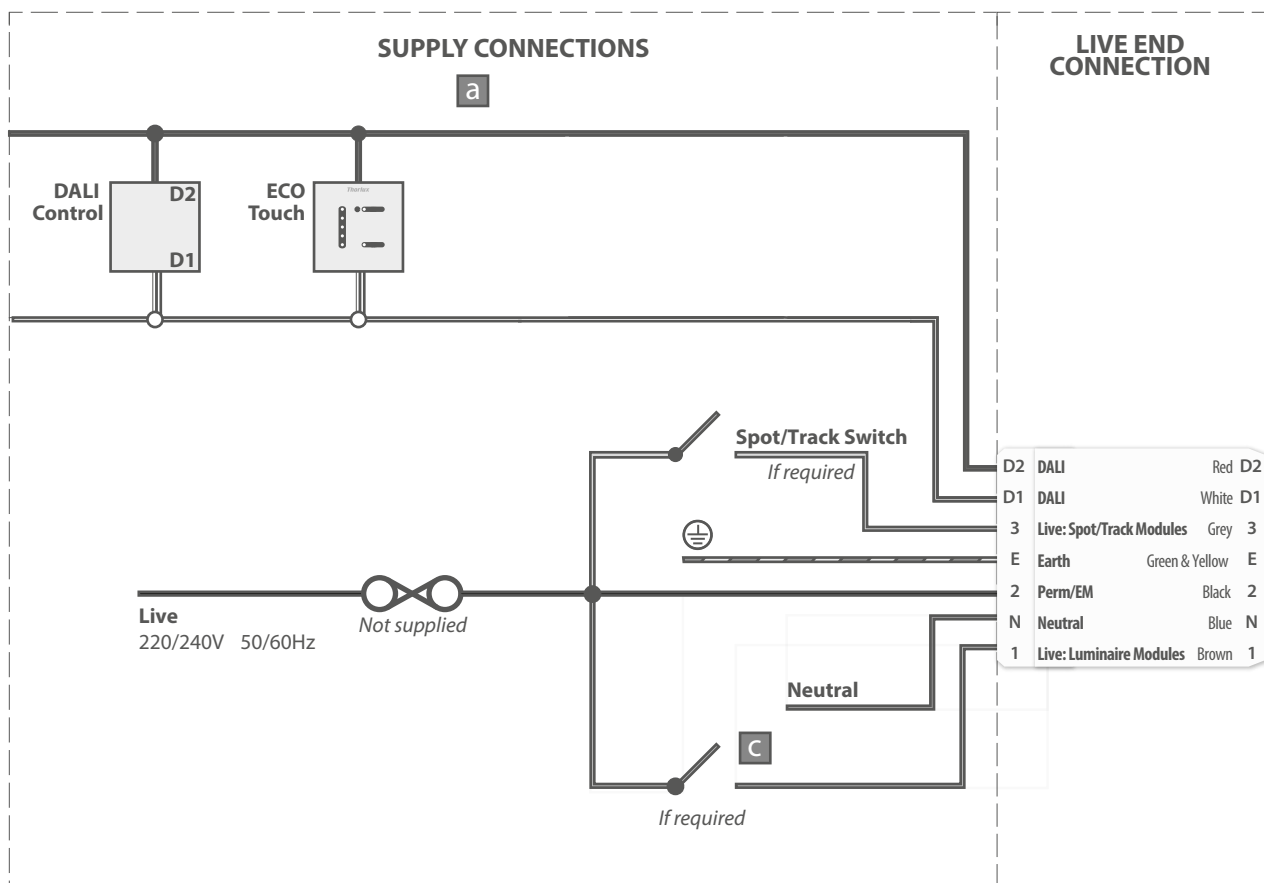


Notes:

- a** Only one type of device can be fitted onto one circuit i.e. DALI.
- b** Switches all devices connected to 1. No quantity limit.
- c** Switch or connection to live is not required if PIR module is used.
- Maximum distance depends upon local electrical supply regulations to include limiting factors such as maximum earth fault loop impedance, voltage drop, fuse/MCB size, use of RCDs etc. The installation should be designed by a suitably qualified engineer.
- Maximum continuous system current = **8A**



Zipline

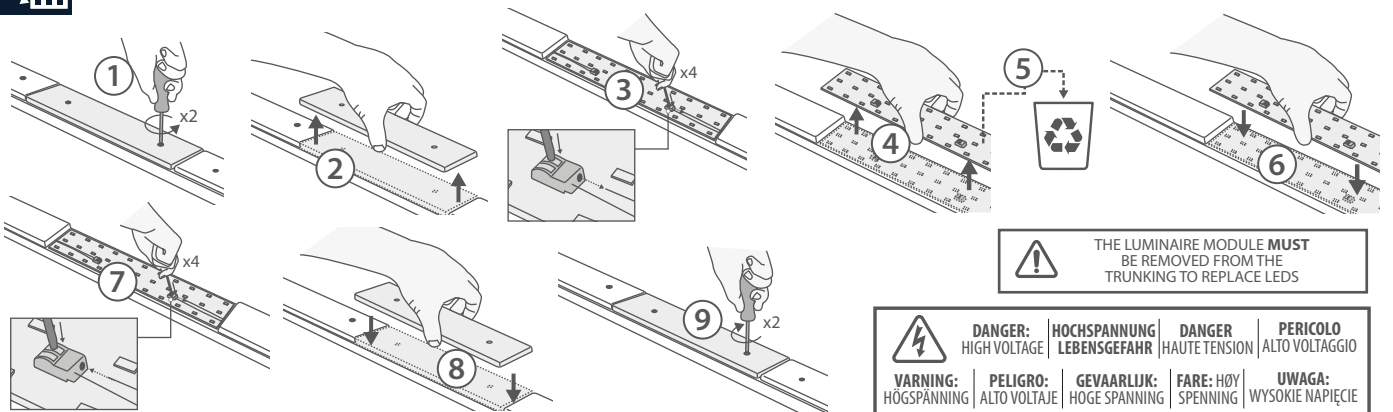


- | | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| GB - Take care when handling the LED board. | ES - Tenga precaucion en el manejo de la placa LED. |
| FR - Manipulez les LEDs avec précaution. | NL - Wees voorzichtig met het hanteren van de LED printplaat. |
| DE - LED Platine mit Sorgfalt behandeln. | NO - Vær varsom ved håndtering av LED Brett. |
| IT - Maneggiare accuratamente la piastrina LED. | PL - Proszę ostrożnie obchodzić się z panelem LED. |
| SE - Var försiktig med hanteringen av LED panelen. | |

ZIPLINE

..... Switched Output from PIR Module

*All modules fused at 3A except PIR module fused at 10A

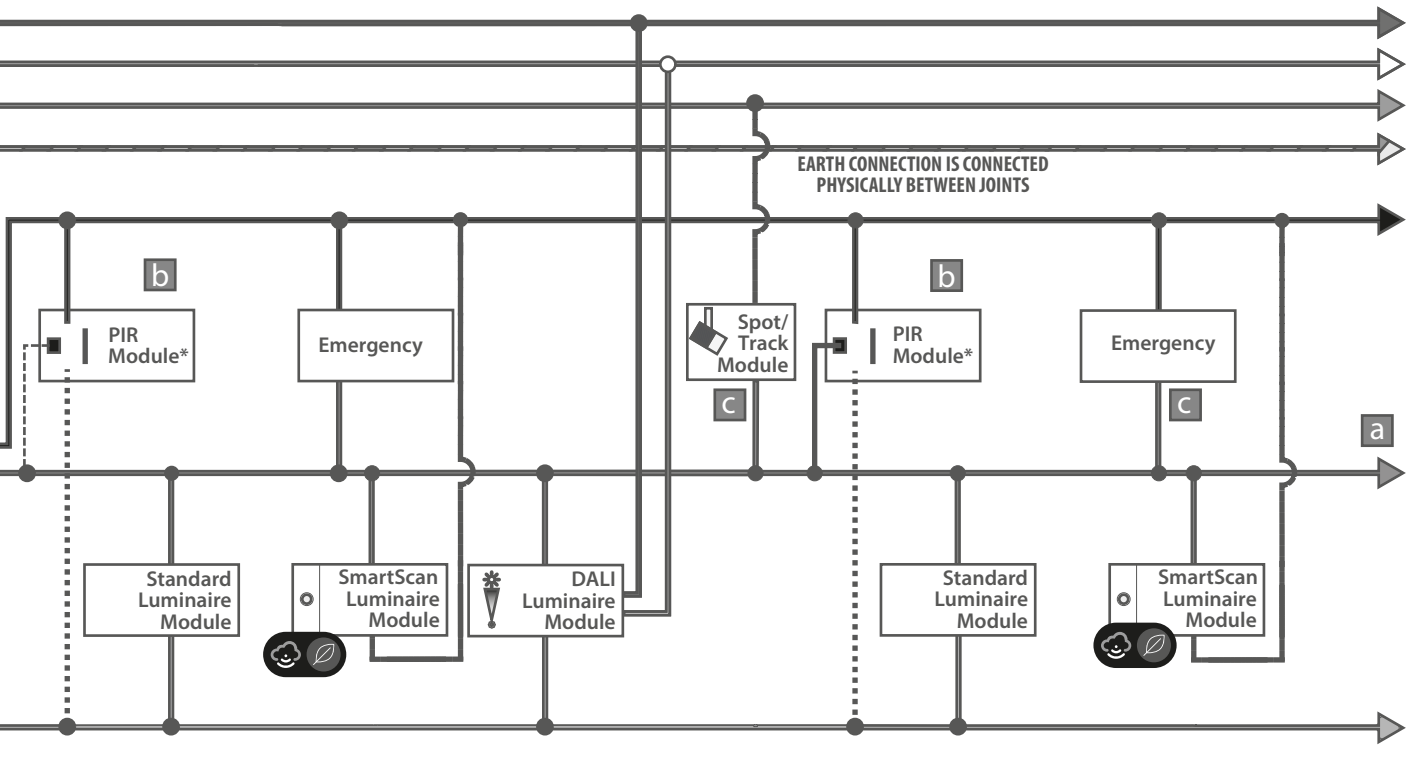

GB - The light source (LED's) contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

FR - La source lumineuse (LED) de cet appareil, ne doit être changée que par le fabricant, ou toute autre personne qualifiée.

DE - Der Austausch der Lichtquelle (LEDs) dieser Leuchte darf ausschließlich durch den Hersteller- oder einer dafür qualifizierten Person erfolgen.

IT - Sostituire la LED interna della luminare e solo permesso al produttore o al servizio di assistenza o pure una simile persona qualificata.

SE - Ljuskällan (LED panelen) i denna armatur bör endast bytas av tillverkaren, återförsäljaren eller likvärdig kvalificerad personal.

ES - La Fuente de luz (LEDs) situada dentro de luminaria solo debe ser reemplazada por el fabricante, servicio técnico o persona cualificada.

NL - De lichtbron (LED's) in dit armatuur mag alleen vervangen worden door de fabrikant, zijn onderhoudsmonteur of een gelijk gekwalificeerd persoon.

NO - Lyskilden i dette produkt skal kun erstattes av produsent eller service agent, eventuelt annet kvalifisert personell.

PL - Źródło oświetlenia (LED) umieszczone w tej oprawie może być wymienione tylko przez producenta, jego serwisanta lub inną wykwalifikowaną osobę.



GB

Operation and Maintenance

Failed lamps/light sources should be replaced promptly or the circuit switched off to avoid possible damage to control gear. Continual operation at mains voltages in excess of the rated voltage will reduce lamp and expected gear life.

Cover fixing screws should be greased at each lamp change for ease of future maintenance. Use silicone based grease only. Oil based greases will cause damage to the plastic material.

The product uses plastic components in its construction and when installed in environments containing chemicals, degradation may occur.

Operation outside intended / stated use may cause a hazard, and in an extreme case, for example water ingress to electronic circuits, may cause a fire.

Please contact our Technical Department for advice.

Modifications

Thorlux products should not be modified. Any modification may render the product unsafe and will invalidate any Safety/ Approval marks.

Thorlux will not accept any responsibility for any modified products or for any damage caused as a result of their modification.



FR

Fonctionnement et Maintenance

Les lampes défectueuses doivent être remplacées rapidement, ou l'alimentation coupée, pour éviter l'usure prématurée du ballast. Un fonctionnement continu à des tensions secteur dépassant la tension nominale réduira la durée de vie prévue de la lampe et de l'appareil de commande.

Les vis de fixation de couvercle doivent être lubrifiées à chaque changement de lampe pour faciliter tout travail de maintenance à venir. Utilisez uniquement une graisse à base de silicone. Les graisses à base d'huile endommagent la matière plastique.

Des composants en plastique ont été intégrés dans la construction du produit, et une certaine détérioration peut survenir lorsqu'il est installé dans des environnements contenant des produits chimiques.

Le fonctionnement en dehors de l'usage prévu/déclaré peut présenter un danger et, dans un cas extrême, par exemple en cas de pénétration d'eau dans les circuits électroniques, peut provoquer un incendie.

Veuillez contacter notre Département Technique pour obtenir de plus amples informations.

Modifications

Les produits Thorlux ne doivent pas être modifiés. Toute modification peut compromettre la sécurité du produit et annuler les marques de sécurité / homologation.

Thorlux refusera toute responsabilité pour des produits modifiés ou pour tout dommage entraîné par une modification.



DE

Betrieb und Wartung

Fällt eine Lichtquelle aus, sollte diese umgehend ersetzt bzw. der Stromkreis abgeschaltet werden, um Schäden an den Vorschaltgeräten zu vermeiden. Bei fortlaufendem Betrieb mit einer Netzspannung, die die Nennspannung übersteigt, nimmt die erwartete Lebensdauer der Lichtquelle und der Leuchte ab.

Die Befestigungsschrauben der Abdeckung sollten bei jedem Auswechseln der Lichtquellen eingefettet werden, um eine spätere Wartung zu erleichtern. Verwenden Sie nur Silikonfett. Schmierfett auf Ölbasis beschädigt das Kunststoffmaterial.

Produkte enthalten Kunststoffteile. Bei einer Installation in Umgebungen mit Chemikalien ist ein Qualitätsverlust nicht auszuschließen.

Der Betrieb außerhalb des bestimmungsgemäßen/angegebenen Nutzungszwecks kann eine Gefahr verursachen. Im Extremfall, z. B. bei Wassereintritt in das Gehäuse und Kontakt mit der Elektronik, kann es zu einem Brand kommen.

Unsere Technikabteilung berät Sie gerne.

Änderungen

Thorlux-Produkte dürfen nicht verändert werden. Jegliche Änderungen können die Produktsicherheit beeinträchtigen und machen Sicherheitsprüfzeichen und Zulassungsprüfzeichen ungültig.

Thorlux übernimmt keine Verantwortung für veränderte Produkte bzw. für Schäden, die durch Produktänderungen verursacht werden.



IT

Funzionamento e manutenzione

Quando le lampadine si guastano, sostituirle immediatamente oppure spegnere il circuito per evitare danni possibili all'ingranaggio di comando. Una tensione continuamente in eccesso di quella stipulata farà ridurre l'anticipata vita della lampadina e dell'ingranaggio.

Le viti di fissaggio della copertura devono essere ingrassate ogni volta che si cambia la lampadina, per facilitare la manutenzione futura. Usare soltanto un grasso a base di silicio, dato che i grassi a base d'olio potranno danneggiare il materiale di plastica.

Il prodotto è stato costruito con componenti di plastica e, se installato in ambienti che contengono sostanze chimiche, si può notare un degradamento.

Il funzionamento diverso dall'uso previsto/dichiarato può generare un pericolo e, in un caso limite, per esempio l'ingresso di acqua nei circuiti elettronici, può provocare un incendio.

Per ulteriori consigli si prega di contattare il nostro reparto tecnico.

Modifiche

I prodotti Thorlux non devono essere modificati, dato che qualsiasi modifica potrebbe rendere il prodotto insicuro e invalidare ogni segno di sicurezza/approvazione.

Thorlux non accetta nessuna responsabilità per prodotti modificati per danni causati quale risultato delle modifiche apportate agli stessi.



PL

Działanie i serwis

Wadliwe żarówki/źródła oświetlenia powinny być natychmiast wymienione lub całkowicie wyłączone, aby uniknąć uszkodzenia zasilacza.

Użytkowanie oprawy z użyciem prądu o wyższym napięciu niż przewidziane powoduje skrócenie żywotności żarówki i zasilacza.

Produkt zawiera plastikowe elementy i w przypadku instalacji w otoczeniu zawierającym chemikalia może wystąpić ich degradacja.

Działanie urządzenia wykraczające poza zamierzony/zadeklarowany sposób użytkowania może powodować niebezpieczeństwo, a w wyjątkowych przypadkach, takich jak np. dostanie się wody do układów elektronicznych, może być przyczyną pożaru.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym.

Modyfikacje

Produkty marki Thorlux nie powinny być modyfikowane. Jakikolwiek modyfikacje mogą spowodować, iż product przestanie być bezpieczny i straci gwarancję producenta.

Thorlux nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek modyfikacje i straty lub zniszczenia przez nie spowodowane.

Important-Safety

Before carrying out any servicing on this luminaire, ensure that the mains supply is fully isolated.

Disconnect luminaire before insulation testing of the installation.

Important-Sécurité

Avant d'effectuer des réparations sur ce luminaire, vérifiez que l'alimentation secteur est coupée.

Débranchez le luminaire avant d'effectuer un essai d'isolement de l'installation.

Wichtiger Sicherheitshinweis

Stellen Sie vor Durchführung von Wartungsarbeiten an diesem Beleuchtungskörper sicher, dass die Netzstromversorgung vollständig getrennt ist.

Trennen Sie den Beleuchtungskörper von der Stromversorgung, bevor Sie die Isolationsprüfung durchführen.

Importante - Sicurezza

Prima di eseguire la manutenzione, assi curarsi chela rete elettrica sia completamente isolata.

Scollegare il prodotto prima di eseguire il test d'isolamento dell'installazione.

Ważne – Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek serwisu tego oświetlenia, proszę się upewnić, że zasilanie zostało całkowicie odłączone.

Odłączyć oprawę przed pomiarem rezystancji instalacji elektrycznej.



SE

Drift och Underhåll

Icke fungerande lampor/ljuskällor skall bytas omgående alternativt stängas av för att undvika skador på driftdon.

Varaktigt användning vid högre nätspänning än godkänd kommer att medföra kortare livslängd på ljuskälla och driftdon.

Produkt innehåller komponenter tillverkade av plast och vid användning i miljöer som innehåller vissa kemikalier kan nedbrytning uppstå.

Användning utanför avsedd/angiven användning kan orsaka fara, och i extrema fall, till exempel vid vattenintrång i elektroniska kretsar, kan det orsaka brand.

Vänligen kontakta vår tekniska avdelning för råd vid dessa omständigheter.

Modifiseringar

Thorlux produkter får inte modifieras då detta kan göra produkten osäker och medför att garantier med mera inte gäller.

Thorlux tar inget ansvar för modifierade produkter eller skador som kan uppstå som ett resultat av modifieringarna.



ES

Funcionamiento y Mantenimiento

El fallo de lampara/ fuente de luz debe ser sustituido inmediatamente o el circuito apagado para evitar posibles daños en la Fuente de alimentacion.

El funcionamiento continuado con tensiones superiores a la tensión nominal reducirá la vida útil de la lampara y de la Fuente de alimentacion.

Producto emplea componentes de plastico en su estructura y por tanto si se instala en entornos que contengan agentes quimicos puede deteriorarse.

Si se utiliza para fines más allá de los previstos, eso podría conllevar peligros y, en casos extremos, por ejemplo si entrara agua en los circuitos electrónicos, podría producirse un incendio.

Por favor pongase en contacto con nuestro departamento Técnico si requiere asesoramiento.

Modificaciones

Los productos de Thorlux no deben ser modificados. Cualquier modificacion puede hacer que el producto sea inseguro y anulara cualquier marca de seguridad / aprobacion.

Thorlux no se hara responsable de ningun product modificado ni por los daños causados por dichos productos como resultado de dicha manipulacion.



NL

Gebruik en onderhoud

Defecte lichtbron snel of spanningsloos vervangen om schade aan de elektrische aansluiting te voorkomen.

Aanhoudend gebruik op hogere spanning als de aangegeven nominale spanning beperkt de levensduur van de lichtbron en de elektrische aansluiting.

De product bevat plastic onderdelen in zijn behuizing. Bij gebruik in een omgeving met chemische stoffen kan chemische afbraak plaatsvinden.

Gebruik buiten het beoogde/aangegeven gebruik kan gevaar inhouden en in extreme gevallen, bijvoorbeeld het binnendringen van water in elektronische circuits, kan dit leiden tot brand.

Neem contact op met onze Technische afdeling voor advies.

Wijzigingen

Thorlux producten mogen niet gewijzigd worden. Wijzigingen kunnen er toe leiden dat het product onveilig voor gebruik raakt en hierdoor vervallen de veiligheid-/goedkeurmerken.

Thorlux accepteert geen verantwoordelijkheid voor gewijzigde producten of voor de schade veroorzaakt door wijzigingen aangebracht door derde.



NO

Drift og vedlikehold

Lyskilder med feil skal skiftes umiddelbart, om ikke skal kursen/kretsen skrues av slik at skade på forkoblingsutstyr ikke forekommer.

Kontinuerlig overspenning vil redusere levetid på armature og dens komponenter.

Produkt bruker plastikk komponenter i konstruksjonen og ved installasjon i områder som inneholder kjemikalier kan forringelse forekomme.

Drift utenom tiltenkt/angitt bruk kan forårsake en fare, og kan i et ekstremt tilfelle, for eksempel vanninntrengning i elektroniske kretser, forårsake en brann.

Vær vennlig å kontakt med din kontaktperson for rådgivning.

Modifiseringer

Thorlux produktet skal ikke modifieres, enhver modifikasjon som endrer produktet kan føre til fare og vil føre til at sikkerhets sertifikater blir ugyldige.

Thorlux aksepterer inget ansvar for produkter som er modifisert eller den skade de måtte volde.

Viktig säkerhetsinformation

Innan någon service utförs av armaturen, säkerställ att nätspänningen är bortkopplad/isolerad från armaturen.

Koppla ifrån armaturen innan isolationsprovning.

Importante-Seguridad

Antes de llevar a cabo ningun servicio de mantenimiento asegurese de que la luminaria no este alimentada.

Desconecte la luminaria antes de realizar la prueba de aislamiento de la instalacion.

Belangrijk - Veiligheid

Zorg ervoor dat het armatuur volledig spanningsloos is vóór het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

Koppel het armatuur los van de voedingsbron voordat de isolatieweerstand van de installatie wordt gemeten.

Viktig Sikkerhet

Før eventuell service eller reparasjoner på dette produkt må stømmen være avslått og fullt ut isolert.

Isolasjons testing utføres kun på frakoblet armature.

GB - NOTICE TO CONTRACTOR - PLEASE PASS THIS LEAFLET TO THE END-USER.

FR - A L'ATTENTION DE L'INSTALLATEUR - MERCI DE TRANSMETTRE CE DOCUMENT À L'UTILISATEUR.

DE - HINWEIS AN DIE MONTAGEFIRMA - BITTE GEBEN SIE DIESE INFORMATION AN IHREN KUNDEN WEITER.

IT - AVVISO PER CONTRACTOR - LA PREGHIAMO DI INFORMARE ILLUSTRATIVO ALLE UTENTE FINALE.

SE - INFORMATION TILL ENTREPRENÖREN - VÄNLIGEN VIDAREBEFORDRA DETTA INFORMATIONSHÄFTE TILL SLUTANVÄNDAREN.

ES - NOTA AL CONTRATISTA - POR FAVOR HAGA LLEGAR ESTE FOLLETO AL CLIENTE FINAL.

NL - MEDEDELING VOOR DE AANNEMER: GEEF DEZE INFORMATIE DOOR AAN DE EIND GEBRUIKER.

NO - NOTAT TIL ELEKTRIKER - VÆR VENNLIG Å GI DETTE SKRIV TIL SLUTTBRUKER.

PL - INFORMACJA DLA MONTAŻYSTY - PROSZĘ PRZEKAZAĆ INSTRUKCJĘ MONTAŻOWĄ DLA ODBIORCY.



MERSE ROAD NORTH MOONS MOAT
REDDITCH WORCS. B98 9HH ENGLAND
e-mail: thorlux@thorlux.co.uk
Web: www.thorlux.com
+44 (0)1527 583200

Australia: www.thorlux.com.au ☎ +61 (0)2 9907 1261
Deutschland: www.thorlux.de ☎ +49 (0)2841 39366-10
Ireland: www.thorlux.ie ☎ +353 (0)1 460 4608
UAE: www.thorlux.ae ☎ +971 (0)2 654 4060



FM 10913 EMS 532104 OHS 704131